


SP 4, PM, 2 000 < Q_D ≤ 4 000 MJ/m²
pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi

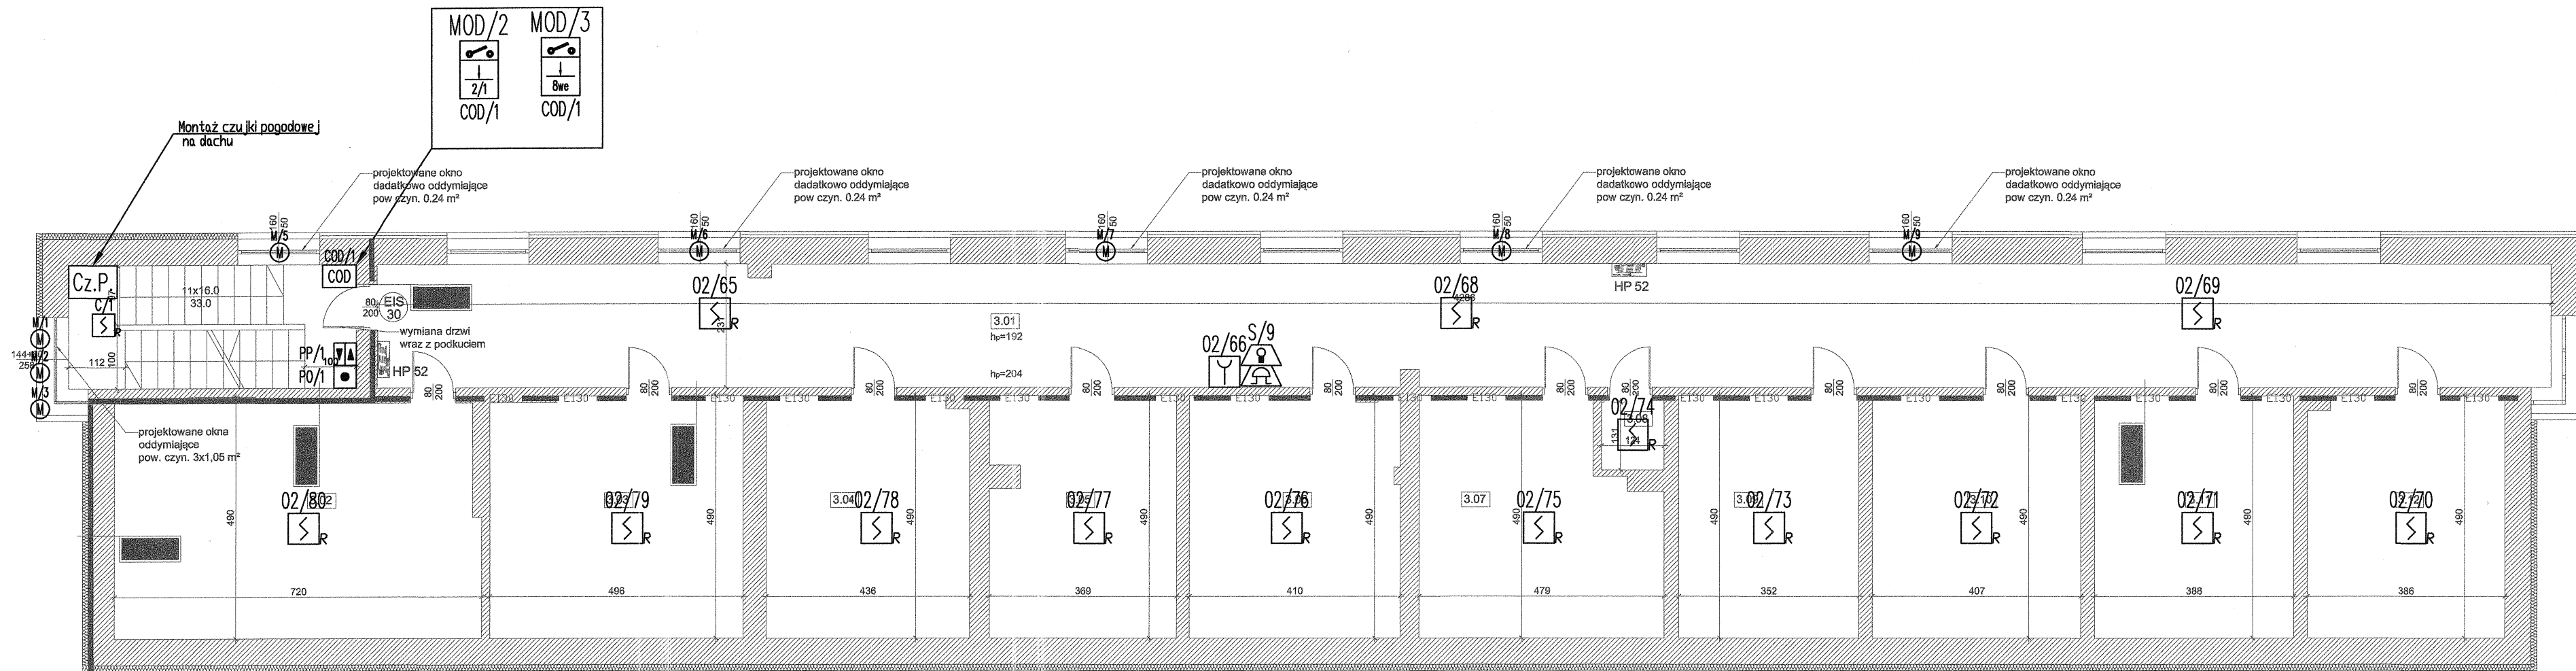

LEGENDA
SYSTEM ODDYMIANIA

- RĘCZNY PRZYŁOŚK ODDYMIANIA
COD CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA
PRZYŁOŚK PRZEMIETRZANIA
CZUJKA OPTYCZNA
SIŁOWNIK PPOŻ 24V
CZUJKA POGODOWA (WIATROWO-DESZCZOWA)

LEGENDA:

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

- CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
CZUJKA OPTYCZNA
RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY
ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY 2we/1wy
ELEMENT WIELOWŁOŚCOWY 8we
OBSZAR NIEMAGAJĄCY OCHRONY (WŁĄCZNIE Z PRZESTRZENIA NAD SUFITEM PODWIESZANYM), W KTÓRYM NIE NALEŻY PROWADZIĆ KABLI INSTALACJI BEZPIECZEŃSTWA (CHYBA, ŻE KABEL MA ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ CO NAIMNIEJ 90 MIN)

UWAGA!

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PIERWOTNYM PROJEKTEM: PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY CELEM DOSTOSOWANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOBREZGU POŁOŻONEGO PRZY UL. 1 MAJA 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO"

III PIĘTRO - STAN ISTNIEJĄCY		
nr	pomieszczenie	pow. podłogi [m ²]
3.01	komunikacja	99.0
3.02	archiwum	35.3
3.03	archiwum	24.3
3.04	archiwum	21.4
3.05	archiwum	17.8
3.06	archiwum	20.1

3.07	archiwum	16.2
3.08	schowek	1.7
3.09	archiwum	21.8
3.10	archiwum	19.9
3.11	archiwum	19.0
3.12	archiwum	18.9

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD - II PIĘTRO					
lp	symbol	grubość ściany [cm]	wymagania p.poż.	spełnienie wymagań	
44	SW-44	51	REI-60	spełnione	
45	SW-45	30	REI-60	spełnione	
46	SW-46	42	REI-60	spełnione	
47	SW-47	16	EI-30	spełnione	

Jednostka projektowa :		Experts Group Dorota Setlak ul. Roosevelta 1/3, 41-500 Chorzów	
Inwestor :		Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul. 1-Maja 4 39-400 Tarnobrzeg	
Temat opracowania :		PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY CELEM DOSTOSOWANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOBREZGU POŁOŻONEGO PRZY UL. 1 MAJA 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO"	
Obiekt :		STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBREZGU PRZY UL. 1 MAJA 4	
Temat rysunku :		SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA RZUT PIĘTRO III STAN PROJEKTOWANY - UZUPEŁNIENIE PROJEKTU	
Autor opracowania - uprawnienia budowlane :		Podpis:	Nr rys. :
PROJEKTANT: INŻ. MARIUSZ KOSIORZ nr. upr. 585/01		Data:	Grudzień 2018
SPRAWDZAJĄCY:MGR INŻ. WITOLD PIERZ nr. upr. 51.K/0984/PWOE/05		Skala:	1:100
		SSP-05a	