


SP 1, PM, Q<sub>d</sub> ≤ 500 MJ/m<sup>2</sup>  
pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi

SP 2, ZL III

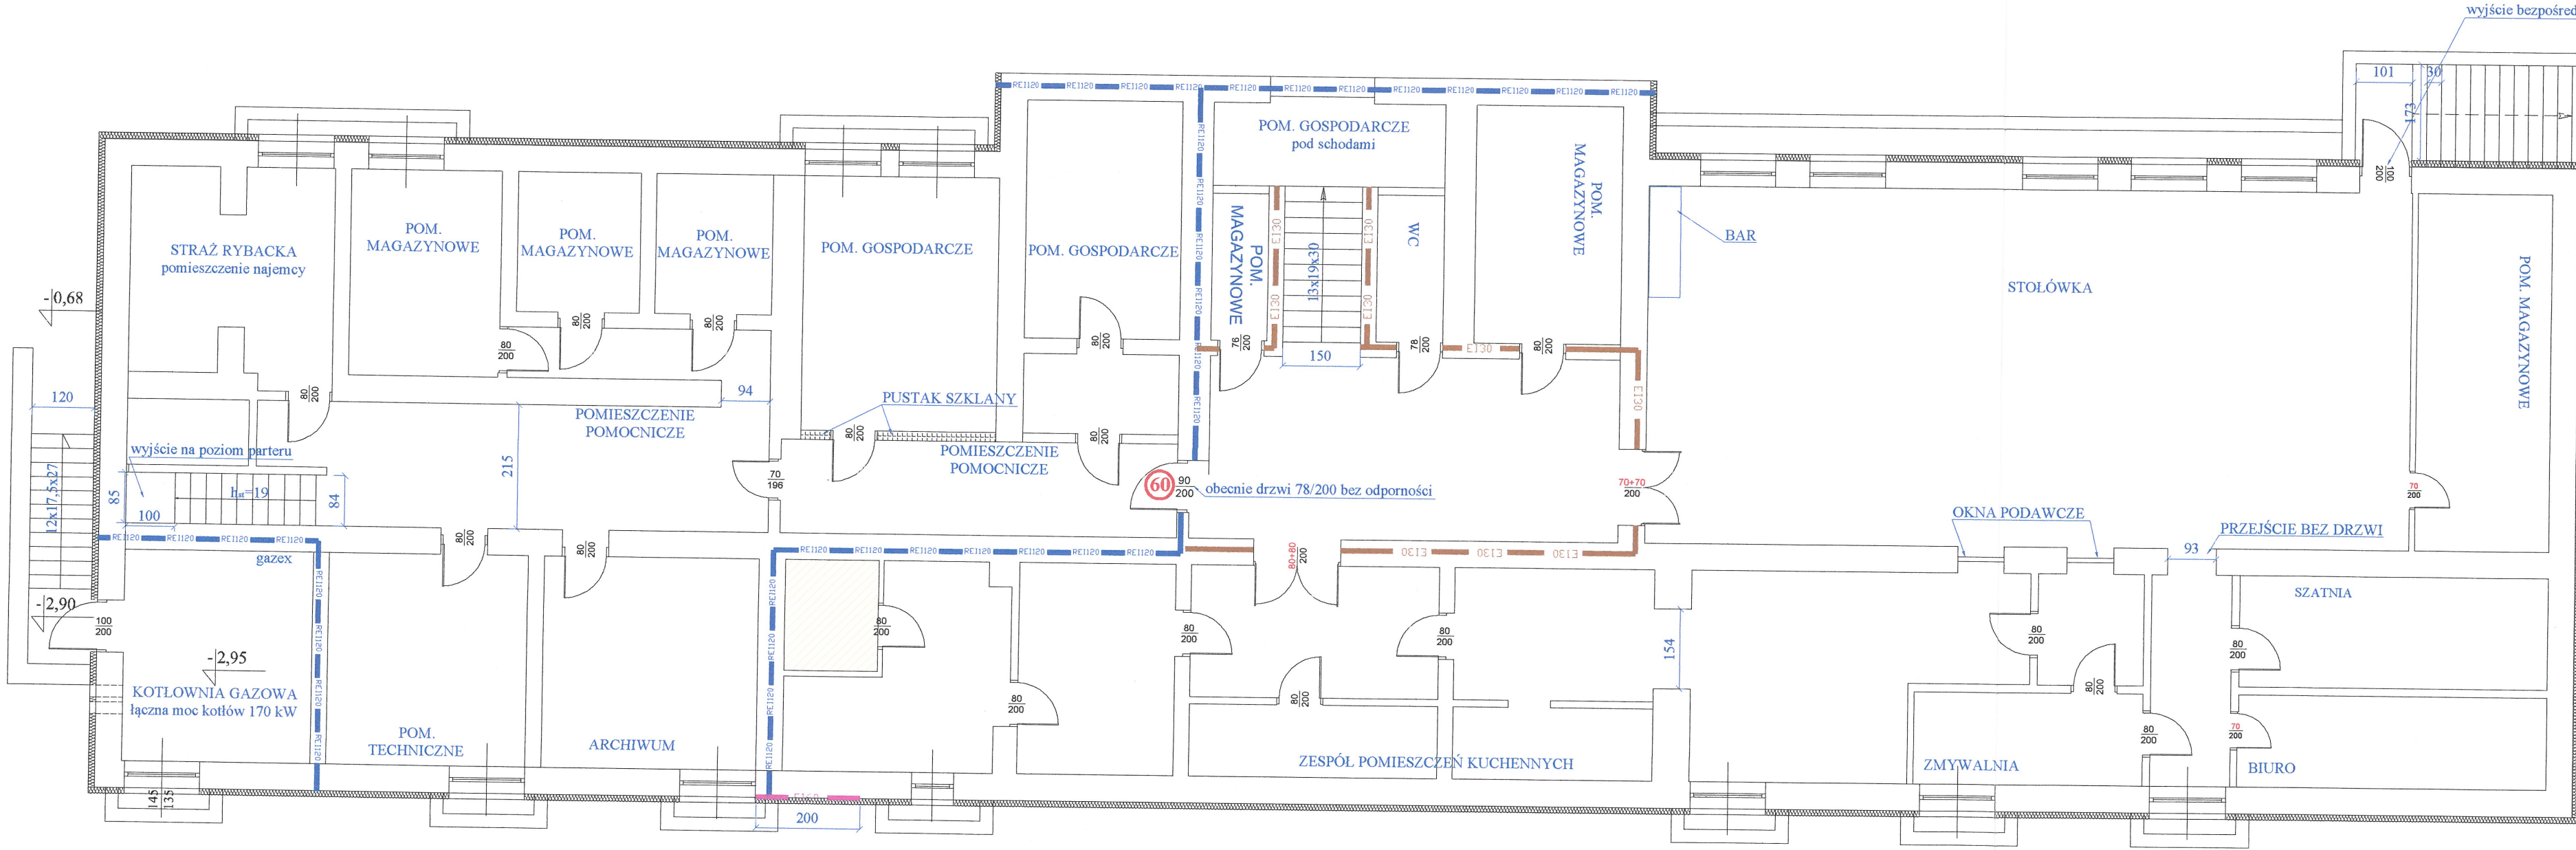

#### LEGENDA:

REI 60 ŚCIANA PPOŻ. REI 60

REI 120 ŚCIANA PPOŻ. REI 120

EI 30 ŚCIANA PPOŻ. EI 30

EI 60 ŚCIANA PPOŻ. EI 60

30 DRZWI EI 30 DYMOSZCZELNE

60 DRZWI EI 60

POMIESZCZENIE DLA KTÓREGO EWAKUACJA  
PROWADZONA JEST W RAMACH PRZEJŚCIA  
PRZESZCZĄCZAJĄCEGO WIĘCEJ NIŻ TRZY POMIESZCZENIA

KOMENDA WOJEWÓDZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Rzeszowie  
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy



CMFplus sp. z o.o.  
ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa  
e-mail: biuro@cmfplus.pl www.cmfplus.pl  
NIP: 525 258 23 17, KRS 0000504667

Projekt:

#### EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ

w trybie § 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich  
urządzenia (Dz.U. 2015 poz. 1422)

Budynek:

Budynek Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu,  
ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg

Rysunek:

RZUT PIWNIC

Opracowanie:

mgr inż. Paweł Wróbel

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

mgr inż. Paulina Ignaczak

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

mgr inż. Karol Halwicz

Rzeczoznawca budowlany

Skala:

1:100

Nr uprawnień:

521/2009

634/2015

dec. nr RZEW/08004

Centr. Rej. Rzecz. Bud.

Wersja:

V01

kwiecień 2018

Podpis:

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*