



SP 4, PM, $2\,000 < Q_D \leq 4\,000 \text{ MJ/m}^2$
pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi

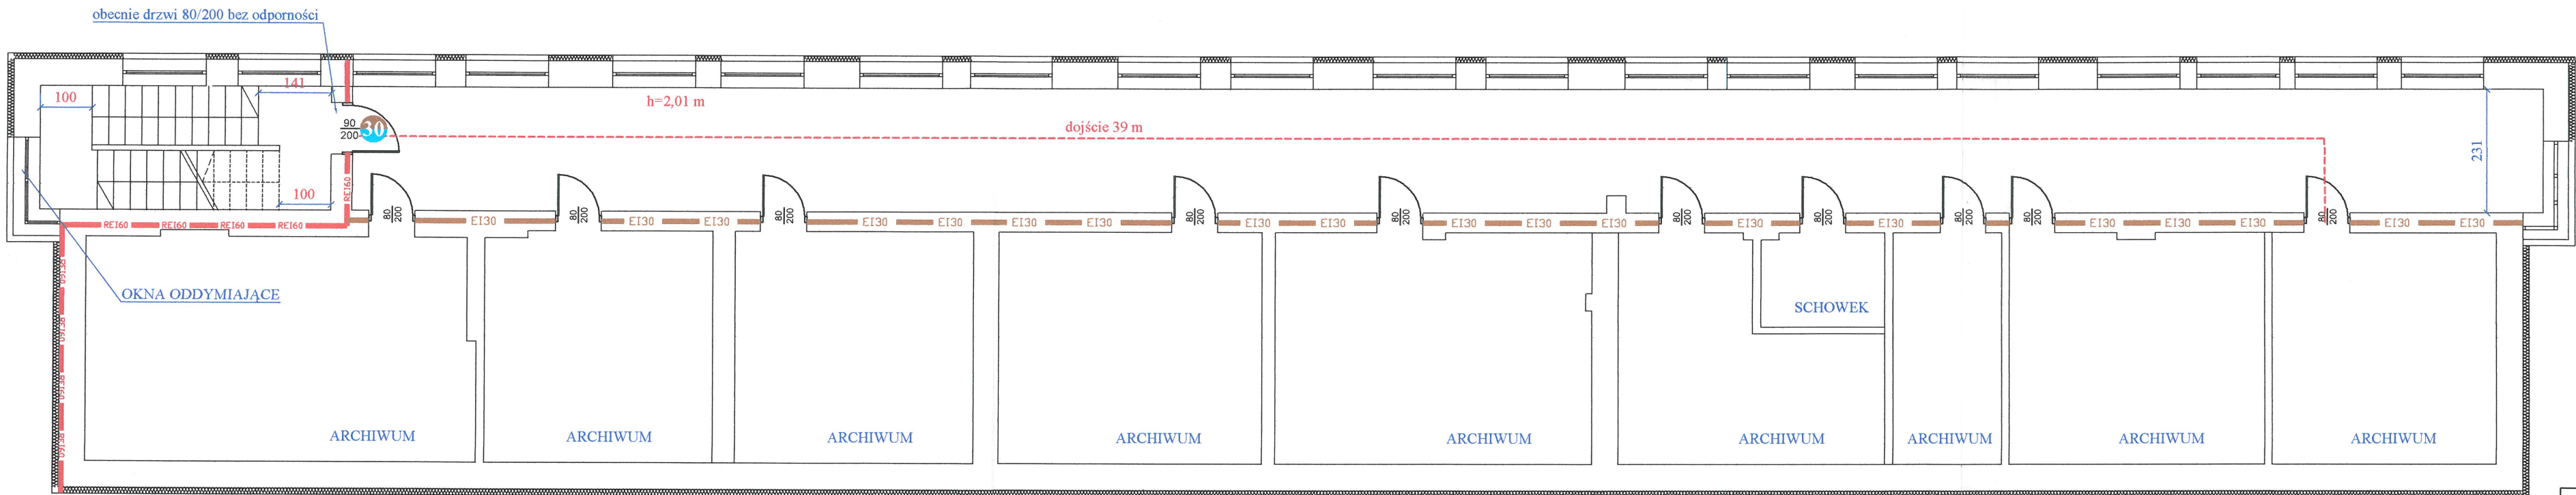

LEGENDA:	
REI60	ŚCIANA PPOŻ. REI 60
REI120	ŚCIANA PPOŻ. REI 120
EI30	ŚCIANA PPOŻ. EI 30
EI60	ŚCIANA PPOŻ. EI 60
30	DRZWI EI 30 DYMOuszczELNE

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Rzeszowie
Wydział Kierowno-Rozpoznawczy

			CMFplus sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa e-mail: biuro@cmfplus.pl www.cmfplus.pl NIP: 525 258 23 17, KRS 0000504667		
Projekt:					
EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ					
w trybie § 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422)					
Budynek:					
Budynek Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg					
Rysunek:					
RZUT PIĘTRA III					
Opracowanie:		Nr uprawnień:		Podpis:	
mgr inż. Paweł Wróbel		521/2009			
mgr inż. Paulina Ignaczak		634/2015			
mgr inż. Karol Halwicz		dec. nr RZE/06004			
Rzecznik budowlany		Centr. Rej. Rzeczn. Bud.		nr 1304/R/C	
Skala:	Numer:	Wersja:	Data:		
1:100	6	V01	kwiecień 2018		