


SKALA 1:50

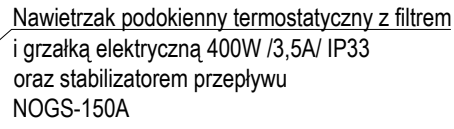

Ogrzane świeże powietrze

Powietrze zewnętrzne

1. Przed montażem wentylatorów wyciągowych w kanałach wentylacji grawitacyjnej konieczne należy wykonać czyszczenie i udrożnienie wszystkich kanałów oraz ich ewentualne naprawy.
2. W przypadku niezgodności projektu z istniejącymi kanałami wentylacyjnymi należy dokonać korekty połączeń do tych kanałów w uzgodnieniu z mistrzem kominarskim.
3. Podane rodzaje wentylatorów są typami przykładowymi, można zastosować inne równoważne.



AM-PROJEKT inż. Anna Mianowska  
39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 26/25

<p><b>NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO</b></p> <p>Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych, sanitarnych, pomocniczych oraz komunikacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej położonego w Nowej Dębce przy ul. Jana Pawła II 7</p>
---

INWESTOR **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**UL. JANA PAWŁA II 7, 39-460 NOWA DĘBA**

NAZWA RYSUNKU **Rzut parteru - Instalacja wentylacji mechanicznej**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ NR UPR. BUDOWLANYCH		PODPIS
PROJEKTOWAŁA		inż. Anna Mianowska	do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacyjnej kier. ograniczonej PKD/0237/PWOS/12		
Faza PB	Branża Sanitarna		Skala 1:50	Data 10.2022r.	Nr rys. WE1